



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area V - Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico*

**A MEZZO PEC**

Ancona, 12 marzo 2015

Allegati: 1

All'Associazione Ondaverde Onlus  
Via F. Campanella n. 2  
**60015 FALCONARA M.MA**  
[londaverdeonlus@pec.it](mailto:londaverdeonlus@pec.it)

**OGGETTO: Incidente alla Raffineria API in data 17/02/2015.**

In relazione a quanto richiesto con la nota del 27 febbraio u.s. si rappresenta quanto segue.

I compiti della raffineria Api, nel caso di incidente di categoria 1, sono quelli indicati dal diagramma n. 2 del vigente piano e sono stati rispettati nella fattispecie (vedasi allegato).

In merito all'episodio i Vigili del Fuoco hanno comunicato quanto segue: " In data 17 febbraio, alle ore 10.45, si è verificata una perdita di GPL in fase liquida, con pressione di esercizio di 18 bar, da una tubazione atta alla misurazione di portata del flusso.

Il personale interno alla raffineria aveva bloccato la produzione e inibito il transito nelle adiacenze ed è stato attivato il piano di emergenza interno.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato per la diluizione del prodotto in aria, mediante getti di vapore. E' stato monitorato l'ambiente per scongiurare la presenza di miscela infiammabile.

Il personale della raffineria provvedeva alla depressurizzazione delle condotte, allo spiazzamento verso la torcia del prodotto residuo e alla bonifica delle tubazioni. Tali operazioni permettevano l'azionamento delle valvole di intercettazione a monte e a valle dell'impianto, e di dichiara terminata l'emergenza.


L'incidente si è concluso alle ore 11.47 e non ha avuto rilevanza all'esterno della raffineria ".

IL DIRIGENTE DELL'AREA V  
Viceprefetto Aggiunto  
(Piccolo)

FP/ml

La presente nota è stata firmata digitalmente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti.

## Compiti della RAFFINERIA API nel caso di Incidente CATEGORIA 1

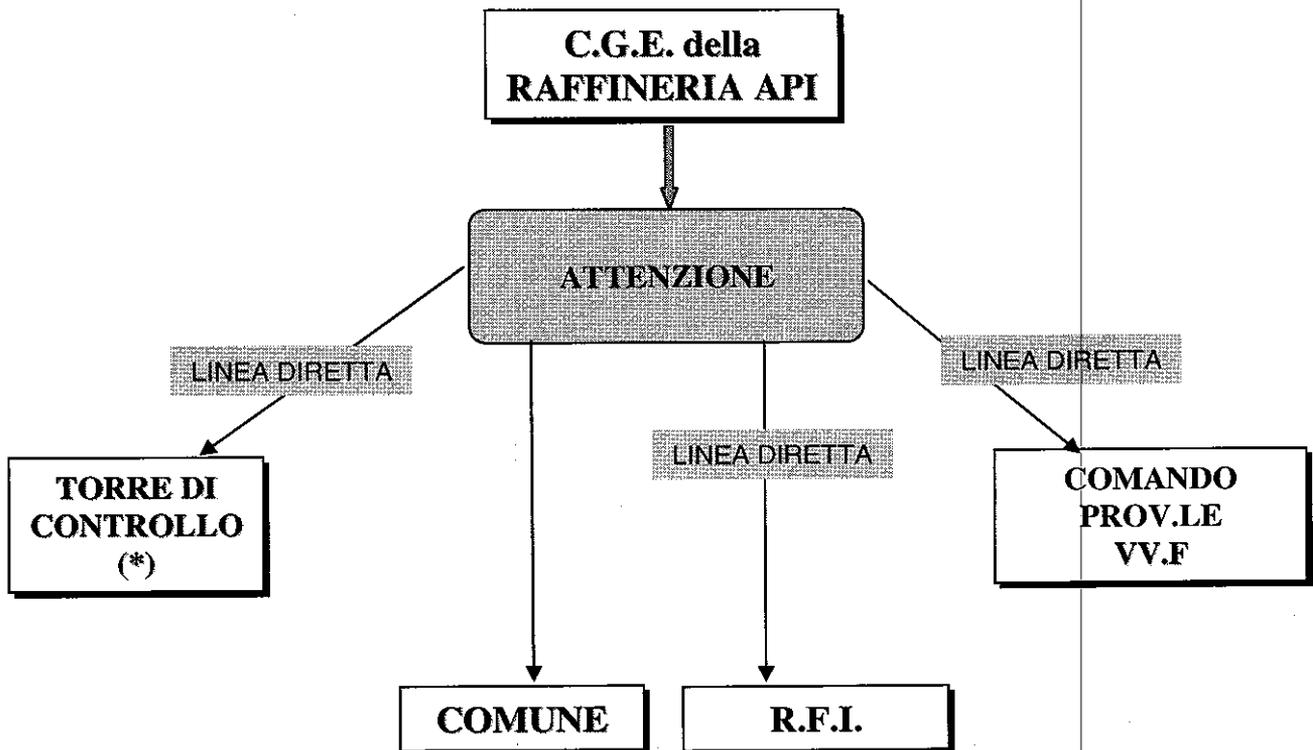

(\* ) Vedasi Tab.1 Sezione 2

Incidente con emissione di fiamme e fumo o con pericolo di esplosione o scoppio

Diagramma 2